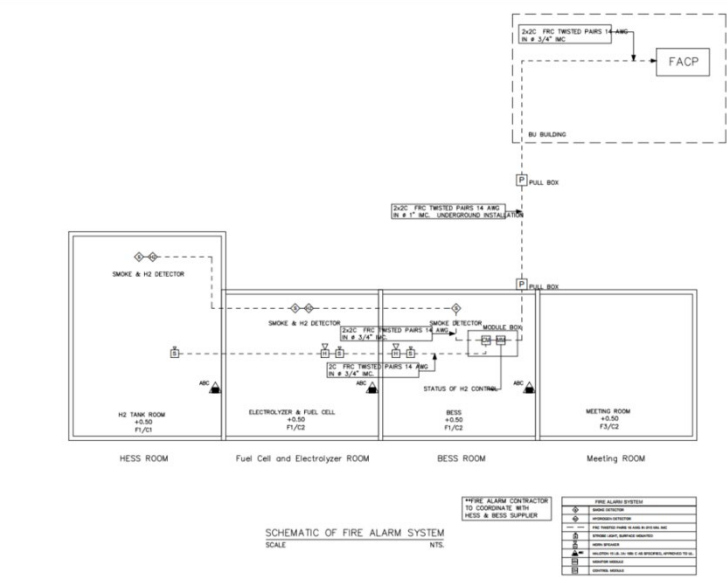
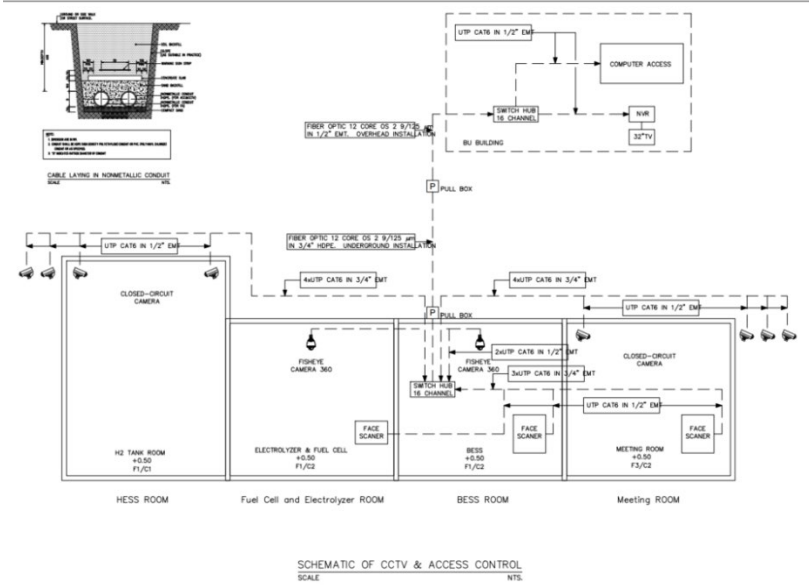


สรุปประเด็นคำถามขอบเขตงาน แบบรูปรายงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
งานจ้างก่อสร้างอาคารกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อจ่ายพลังงานให้กับอาคารธนิพัฒน์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ข้อความถามของบริษัท	ความเห็นของคณะกรรมการ
1.	<p>อ้างอิงจากแบบ Schematic of Fire Alarm System ของอาคาร Net Zero Building จะเห็นว่าระบบดังกล่าวเชื่อมต่อกับอาคาร BU Building เป็นลูปเดียวกัน จึงอยากทราบว่าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร BU Building ใช้เป็นของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด เพื่อนำเสนอราคาได้ถูกต้อง และระบบสามารถทำงานร่วมกันได้</p>  <p style="text-align: center;">SCHEMATIC OF FIRE ALARM SYSTEM SCALE</p> <p style="text-align: center;">NTS</p>	<p>- เป็นของผลิตภัณฑ์ EDWARDS ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องได้รับความเห็นชอบก่อนดำเนินการ</p>

สรุปประเด็นคำถามขอบเขตงาน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
งานจ้างก่อสร้างอาคารกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อจ่ายพลังงานให้กับอาคารธนิพัฒน์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับ	ข้อความถามของบริษัท	ความเห็นของคณะกรรมการ
2	<p>อ้างอิงจากแบบ Schematic of CCTV and Access Control System ของอาคาร Net Zero Building จะเห็นว่าระบบดังกล่าวเชื่อมต่อกับอาคาร BU Building เป็นลูปเดียวกัน จึงอยากทราบว่าระบบ CCTV & Access Control ของอาคาร BU Building ใช้เป็นของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด เพื่อนำเสนอราคาได้ถูกต้อง และระบบสามารถทำงานร่วมกันได้</p>  <p style="text-align: center;">SCHEMATIC OF CCTV & ACCESS CONTROL SCALE: NTS.</p>	<p>- เป็นของผลิตภัณฑ์ DAHUA ,HIKVISION ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องได้รับความเห็นชอบก่อนดำเนินการ</p>